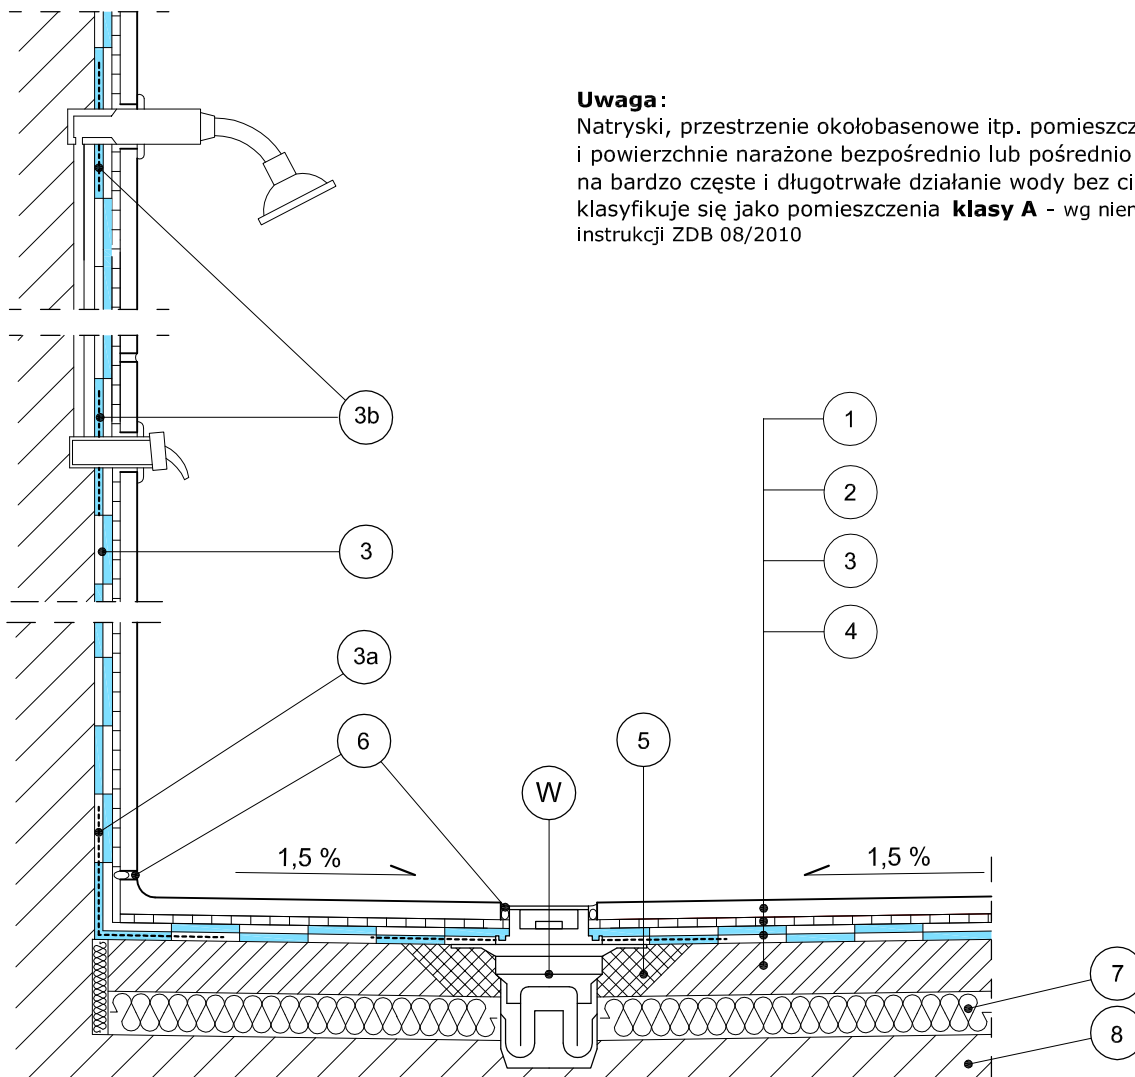


Schemat nie zachowuje skali

Projektując rozwiązania należy dostosowywać wymiary do lokalnych warunków

Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania proponowanych produktów zawarte są w kartach technicznych

**Uwaga:**

Natryski, przestrzenie okołobasenowe itp. pomieszczenia i powierzchnie narażone bezpośrednio lub pośrednio na bardzo częste i długotrwałe działanie wody bez ciśnienia klasyfikuje się jako pomieszczenia **klasy A** - wg niemieckiej instrukcji ZDB 08/2010

1. Okładzina ceramiczna zaspoinowana zaprawą fugową SoproDur HF 8 lub Sopro Topas DFE
2. Zaprawa klejowa elastyczna, cienkowarstwowa Sopro No. 1 (400) lub Sopro FKM XL - klejenie z pełnym przyleganiem
3. Uszczelnienie zespolone, podpłytkowe na podłożu cementowym (jastrych, tynki) wcześniej zagruntowanym Sopro GD 749 :
 - podłoga: min. 2 warstwy zaprawy uszczelniającej Sopro DSF 523 o łącznej gr. min. 2 mm (po wyschnięciu)
 - ściany: min. 2 warstwy masy uszczelniającej Sopro FDF 525 o łącznej grubości min. 0,5 mm (po wyschnięciu)
 lub 2 warstwy zaprawy uszczelniającej Sopro DSF 523 o łącznej grubości min. 2 mm (po wyschnięciu)
- 3a. Systemowa taśma uszczelniająca Sopro DBF 638 wtopiona w narożach ściana/ściana i ściana/podłoga w 1-szą warstwę uszczelnienia zespolonego Sopro DSF 523 lub FDF 525
- 3b. Systemowe uszczelki Sopro EDMW 081 lub Sopro EDMB 082 wtopione w 1-szą warstwę uszczelnienia ściany
4. Jastrych na bazie Sopro Rapidur B5, ewentualne dodatkowe spadki powierzchni wyprofilowane szpachlą Sopro RAM 3
5. Osadzenie wpustu podłogowego - wypełnienie żywicą epoksydową Sopro BH 869 wymieszaną z piaskiem kwarcowym Sopro QS 507 i Sopro QS 511 w proporcji objętościowej 1:1:1 (lub wagowej 1:1,5:1,5)
6. Fugi trwale elastyczne - Sopro Silikon na sznurze polietylenowym Sopro PER 567
7. Izolacja termiczna
8. Strop
- W. Łazienkowy wpust podłogowy/odpływ z fabrycznym kolnierzem

2015/04

Sopro Polska Sp. z o.o.

02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23F
tel. 22 335 23 00
fax. 22 335 23 09
e-mail: biuro@sopro.pl

DORADZTWO TECHNICZNE

08-822 Warszawa
ul. Poleczki 23F
tel./fax. 22 335 23 40/49
tel. kom. 0 606 145 811

62-080 Tarnowo Podgórne
Sady k. Poznanla
ul. Za Motelem 2c
tel. 61 660 95 83
tel. kom. 0 604 27 49 60

44-200 Rybnik
ul. Jankowicka 23/25
tel./fax 32 756 95 50
tel. kom. 0 608 592 328

26-052 Nowiny
tel./fax 41 346 56 58
tel. kom. 0 602 444 491